

# Informations Rapides

23 juillet 2013 - n° 172

Principaux indicateurs



■ Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment – Juillet 2013

## En juillet 2013, le climat conjoncturel reste défavorable dans le bâtiment

Selon les chefs d'entreprise interrogés en juillet 2013, la conjoncture reste défavorable dans le bâtiment. L'indicateur synthétique du climat des affaires est stable en dessous de sa moyenne de long terme. L'indicateur de retournement est en zone défavorable.

### L'activité reste dégradée

Les entrepreneurs estiment que leur activité reste dégradée sur la période récente. Ils demeurent pessimistes sur leur activité dans les prochains mois.


Les perspectives générales, qui traduisent l'opinion des entrepreneurs sur l'évolution globale du secteur, sont très inférieures à leur moyenne de longue période.

### Un emploi en berne


L'emploi dans le secteur du bâtiment est mal orienté : les soldes correspondant à l'emploi passé et à l'emploi prévu restent très en dessous de leur moyenne de long terme.

### Indicateur synthétique du climat des affaires

Normalisé de moyenne 100 et d'écart-type 10

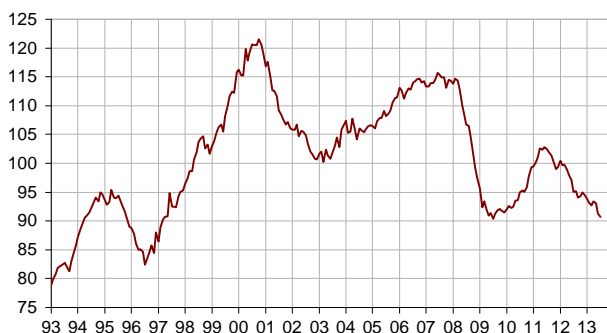

### Indicateur de retournement

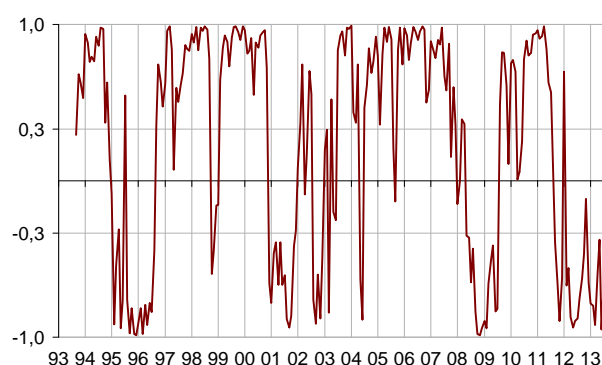

Lecture: proche de 1 (resp. -1), l'indicateur signale un climat conjoncturel favorable (resp. défavorable).

### Conjoncture dans l'industrie du bâtiment

Soldes d'opinion, en %, CVS

	Moy*	Avril 13	Mai 13	Juin 13	Juil. 13
Climat des affaires	100	93	93	91	91
Activité passée	-2	-28	-24	-27	-30
Activité prévue	-5	-23	-21	-26	-25
Persp. générales	-17	-50			-47
Effectifs passés	-3	-12	-15	-19	-21
Effectifs prévus	-2	-13	-19	-19	-18
Jugements sur les carnets de commande	-20	-43	-46	-48	-48
Carnets de commandes (en mois)	5,2	7,1	7,1	7,0	7,0
Taux d'utilisation des capacités de production	89,0	85,8	85,9	86,0	86,2
Goulots de production (en %)	34	19	21	21	22
- Pour insuffisance de personnel (en %)	15,8	4,4	5,1	5,0	5,1
Difficultés de recrutement (en %)	60	49			47
Prix	-12	-38	-38	-40	-43
Situation de trésorerie	-9	-25			-27
Délais de paiement	28	45			47

\* Moyenne depuis septembre 1993

### Des carnets de commandes toujours jugés largement inférieurs à la normale

En juillet, les entrepreneurs sont aussi nombreux qu'en juin à juger leurs commandes inférieures à la normale. Le solde d'opinion correspondant se situe à un niveau inférieur à sa moyenne de long terme.

### Des capacités de production toujours sous-utilisées


Le taux d'utilisation des capacités de production s'améliore légèrement mais reste sous sa moyenne de longue période. Parallèlement, près d'un entrepreneur sur cinq déclare rencontrer des obstacles à l'accroissement de son activité. Un peu moins d'une entreprise sur deux continue d'éprouver des difficultés de recrutement ; ce ratio est toujours inférieur à sa moyenne de longue période.

### Des prix peu dynamiques

En juillet, les chefs d'entreprise sont plus nombreux qu'en juin à signaler des baisses de prix. Le solde d'opinion correspondant est nettement inférieur à sa moyenne de longue période.


Selon les chefs d'entreprises, la situation de trésorerie de l'ensemble du secteur se détériorerait et les délais de paiements s'allongeraient.

### Taux d'utilisation des capacités de production

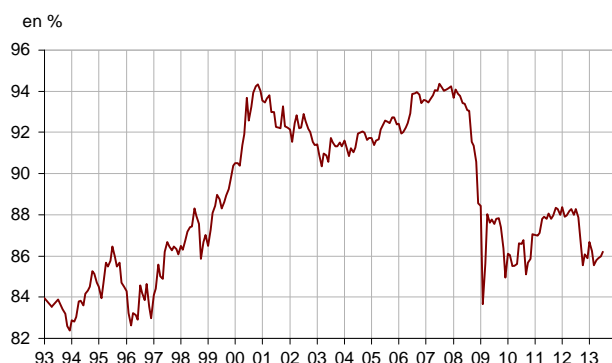


### Évolution de l'activité dans le bâtiment

Soldes d'opinion, en %, CVS

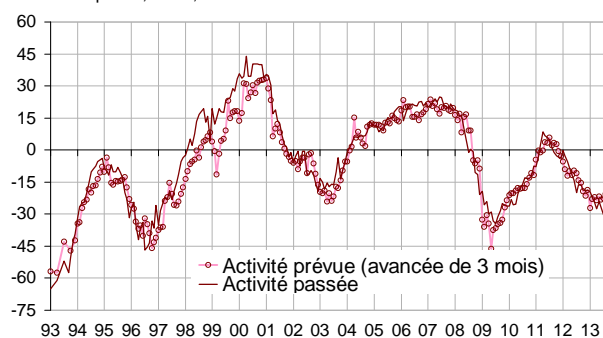


### Évolution de l'emploi dans le bâtiment

Soldes d'opinion, en %, CVS

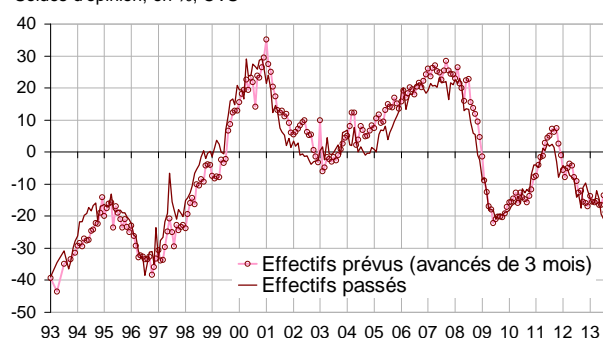

### Carnets de commandes

Solde d'opinion, en %, CVS

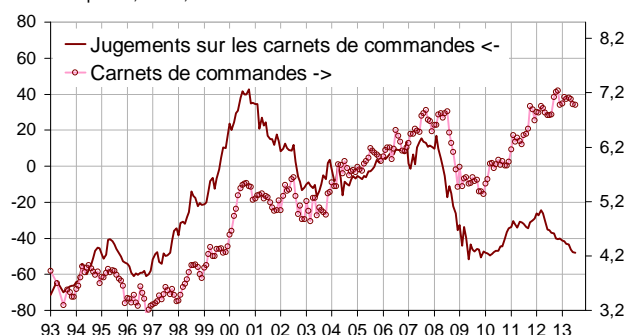

#### Pour en savoir plus :

- Le solde d'opinion correspond à l'écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées...) sont disponibles sur la page HTML de cet indicateur : <http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=56>
- Retrouvez les séries longues dans la BDM : [G1273](#), [G1276](#), [G1274](#).
- Contact presse : [bureau-de-presse@insee.fr](mailto:bureau-de-presse@insee.fr)

Prochaine publication : le 29 08 2013 à 8h45